

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Абонент: ТСЖ "Наш Дом", Договор: 4787.038.1, Телефон:
 Адрес: пр. Пятiletок, д. 10, к.1, лит А Стронт. адрес:
 Обслуживающая организация: ООО "ТеплоЭнергоПроф" тел 8-921-417-03-60
 Источник: 2 ПКБ
 Телефон модема: 89216470531
 Установленные приборы: Часовые архивы в файле: TSPB024-718471-ч-1013.txt
 Вычислитель: TSPB-024 № 718471 (28.08.2016)

Узел учета: Отопление Отопление, ГВС
 Код УУТЭ:
 график: 130/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная зависимая

Приборы УУТЭ поверены до: 20.09.2015
 Режим(схема): Тхв= 0 С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ЭРСВ-420 50 (29.08.2016)	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (20.09.2015)
тр-д ГВС	ЭРСВ-420 50 (29.08.2016)	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (20.09.2015)
тр.цирк. ГВС	ЭРСВ-420 20 (07.09.2016)	0.142	21.23	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (20.09.2015)
Тр. подпитки (V5)	ЭРСВ-420 20 (29.08.2016)	0.091	13.58	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (20.09.2015)
	0			0	0

Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = 0.5$ $Q_{вент.} = 0.057$ $Q_{тех. пот.} = 0.017$ $Q_{гвс} = 0.187$
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч, $Q_{тех. гвс. ср} =$ $Q_{гвс. ср} =$
 Договорные нагрузки, т/сут: $G_{от} = 199.92$ $G_{вент.} = 0$ $G_{тех. пот.} = 12.912$ $G_{гвс} = 74.808$ $G_{гвс. м} = 0$
 Фактические нагрузки: $G_{от ф.} = т/сут$ $G_{гвс ф.} = т/сут$ $Q_{от ф.} = Гкал/мес$ $Q_{от. ср. ф.} = Гкал/сут$
 Констанция:

Дата	Тн час	НС	Учет (ТВ-1)								Контроль (ТВ-2)								Q _{гвс} Гкал	Q Гкал			
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	dT, С						
24.09.13	24.00	*	0.00	0.00	0.00	23.14	21.59	1.6	4.3	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
25.09.13	24.00	*	0.00	0.00	0.00	22.99	21.16	1.8	0.0	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
26.09.13	24.00	*	94.31	93.54	0.77	43.09	30.68	12.4	2.4	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.05	2.05
27.09.13	24.00	*	165.02	165.00	0.02	58.63	38.61	20.0	7.1	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.30	3.30
28.09.13	24.00	*	160.94	160.73	0.21	58.97	38.82	20.2	7.1	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.25	3.25
29.09.13	24.00	*	172.03	171.57	0.46	57.55	38.95	18.6	7.1	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.21	3.21
30.09.13	24.00	*	177.63	177.02	0.61	58.83	39.73	19.1	7.1	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.42	3.42
01.10.13	24.00	*	186.42	185.70	0.72	61.39	41.53	19.9	0.6	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.71	3.71
02.10.13	24.00		192.60	191.66	0.94	63.30	42.83	20.5	0.0	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.96	3.96
03.10.13	24.00		191.94	190.83	1.11	62.79	42.91	19.9	0.0	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.84	3.84
04.10.13	24.00		192.66	191.52	1.14	65.15	44.39	20.8	0.0	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.02	4.02
05.10.13	24.00		192.13	191.17	0.96	64.99	44.51	20.5	0.0	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.95	3.95
06.10.13	24.00		190.54	189.35	1.19	65.56	44.77	20.8	0.0	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.99	3.99
07.10.13	24.00		191.34	190.10	1.24	64.68	44.93	19.8	0.0	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.81	3.81
08.10.13	24.00		194.02	192.81	1.21	62.43	43.86	18.6	0.0	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.63	3.63
09.10.13	24.00		199.63	198.53	1.10	63.81	44.85	19.0	0.0	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.80	3.80
10.10.13	24.00	*	206.83	205.63	1.20	62.96	44.93	18.0	1.1	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.75	3.75
11.10.13	24.00		217.58	216.21	1.37	67.55	47.68	19.9	7.6	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.39	4.39
12.10.13	24.00		213.63	212.40	1.24	61.47	44.32	17.2	7.6	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.72	3.72
13.10.13	24.00		208.60	207.28	1.32	62.46	44.56	17.9	7.4	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.79	3.79
14.10.13	24.00		202.73	201.30	1.43	62.64	43.79	18.9	7.3	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.88	3.88
15.10.13	24.00		199.03	198.00	1.04	62.76	43.80	19.0	7.3	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.82	3.82
16.10.13	24.00		198.04	197.12	0.92	61.98	43.26	18.7	7.4	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.75	3.75
17.10.13	24.00		198.19	197.32	0.87	61.86	42.91	19.0	7.4	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.79	3.79
18.10.13	24.00		196.99	196.14	0.86	62.70	43.23	19.5	7.4	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.87	3.87
19.10.13	24.00		196.98	196.24	0.74	61.85	42.58	19.3	7.4	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.83	3.83
20.10.13	24.00		196.82	196.12	0.70	62.62	42.87	19.8	7.4	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.92	3.92
21.10.13	24.00		196.25	195.49	0.76	63.14	43.05	20.1	7.3	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.98	3.98
22.10.13	24.00		199.35	198.64	0.70	62.65	42.76	19.9	7.1	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.99	3.99
23.10.13	24.00		197.47	196.75	0.72	62.80	42.89	19.9	7.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.96	3.96
Среднее	24.00		177.66	176.81	0.85	59.2	41.2	18.0	4.4	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	3.48
Итого	720.00		5329.7	5304.2	25.5						0.0	0.0	0.0	0.0							0.00	104.37	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Тнс, ч
23.09.13 23:00	-	-	-	-	-	-	-
23.10.13 03:00	-	-	-	-	-	-	-


Период расчета по среднему: с 23.10.13 по 23.10.13
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0.00 час 0.00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

/Бойцова А.С./

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/Смирнов А.Ю./

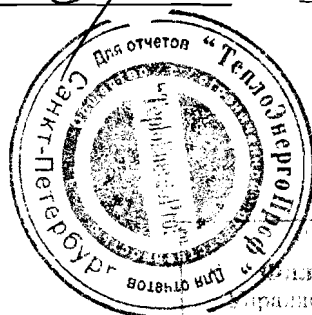

«ТЭК СПб»
 филиал «Энергосбыт»
 направление приборного учета
 Отдел эксплуатации ККУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23.10.2013

**Акт о теплоснабжении в соответствии с показаниями КУУТЭ
за октябрь 2013 года**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» филиала "Энергосбыт" отдела эксплуатации КУУТЭ Бойцова А.С. и представитель абонента ТСЖ "Наш Дом" (по доверенности от 01.10.2013г. ООО "ТеплоЭнергоПроф" главный инженер Смирнов А.Ю.), составили настоящий акт в том, что за октябрь 2013г.

по адресу: пр. Пятилеток, д. 10, к.1, лит А

на нужды Отопление, ГВС

энергоснабжающая организация отпустила в соответствии с показаниями КУУТЭ, а абонент принял тепловую энергию в количестве:

Фактическое потребление за текущий отчетный период в соответствии с отчетом теплоснабжения	с 24.09.2013 по 23.10.2013	=	<u>104.37</u>	Гкал
Корректировка на температуру холодной воды на источнике теплоснабжения:	0.00 °С	=	<u>0.00</u>	Гкал
Расчет по среднему за период:	с _____ по _____ час	=	_____	Гкал
Итого			<u>104.37</u>	Гкал

Расчёт по договорным нагрузкам (или нормативам):


с _____ по _____

Представитель абонента

/Смирнов А.Ю./

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

/Бойцова А.С./

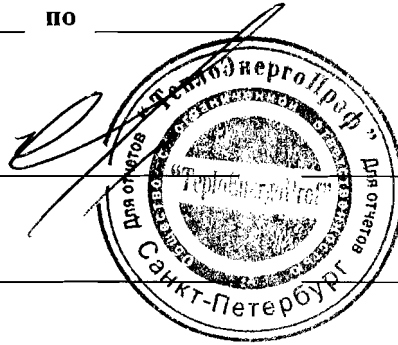

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Абонент: ТСЖ "Наш Дом", Договор: 4787.038.1, Телефон:
 Адрес: пр. Пятилеток, д. 10, к.1, лит А Строит. адрес:
 Обслуживающая организация: ООО "ТеплоЭнергоПроф" тел 8-921-417-03-60
 Источник: 2 ПКБ
 Телефон модема: 89216470531

Узел учета ГВС: Отопление, ГВС
 Код УУТЭ:
 график: 130/70
 Схема подключения: Четырехтрубная зависимая

Установленные приборы: Часовые архивы в файле: TCRB024-718471-ч-1013.txt
 Вычислитель: TCRB-024 № 718471 (28.08.2016)

Приборы УУТЭ поверены до: 20.09.2015
 Режим(схема): Тхв= 0 С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ЭРСВ-420 50 (29.08.2016)	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (20.09.2015)
тр-д. ГВС	ЭРСВ-420 50 (29.08.2016)	0.566	84.9	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (20.09.2015)
тр.цирк. ГВС	ЭРСВ-420 20 (07.09.2016)	0.142	21.23	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (20.09.2015)
Тр. подпитки (V5)	ЭРСВ-420 20 (29.08.2016)	0.091	13.58	ВЗЛЕТ ТПС (27.08.2016)	КРТ-9 (20.09.2015)
	()			()	()

Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m1 * (h1 - h_{хв}) - m2 * (h2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m3 * (h3 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = 0.5$ $Q_{вент.} = 0.057$ $Q_{тех.пот.} = 0.017$ $Q_{гвс} = 0.187$
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$
 Договорные нагрузки, т/сут: $G_{от} = 199.92$ $G_{вент.} = 0$ $G_{тех.пот.} = 12.912$ $G_{гвс} = 74.808$ $G_{гвс.м} = 0$
 Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} =$ т/сут $G_{гвс.ф.} =$ т/сут $Q_{от.ф.} =$ Гкал/мес $Q_{от.ср.ф.} =$ Гкал/сут
 Конст.значения:

Дата	Тн час	НС	Учет (ГВ-2)								Контроль (ГВ-1)							
			M3,	M4,	dM	T3,	T4,	dT,	P3,	P4,	M1,	M2,	dM	V5,	T1,	T2,	dT,	Q
			С	С	С	С	С	С	кгс/см2	кгс/см2				м.куб	С	С	С	Гкал
24.09.13	24.00	*	26.60	6.90	19.70	65.29	31.47	33.8	6.3	5.4	-	-	-	-	-	-	-	1.46
25.09.13	24.00		40.20	21.27	18.93	71.30	50.25	21.1	6.4	5.8	-	-	-	-	-	-	-	1.80
26.09.13	24.00		35.72	19.61	16.11	68.86	47.91	21.0	6.4	5.8	-	-	-	-	-	-	-	1.53
27.09.13	24.00		36.28	19.24	17.04	69.83	48.44	21.4	6.5	5.8	-	-	-	-	-	-	-	1.61
28.09.13	24.00		37.47	19.17	18.30	70.38	49.21	21.2	6.5	5.8	-	-	-	-	-	-	-	1.71
29.09.13	24.00		40.16	19.34	20.81	70.30	49.58	20.7	6.5	5.8	-	-	-	-	-	-	-	1.88
30.09.13	24.00		37.83	19.88	17.95	69.12	48.82	20.3	6.5	5.8	-	-	-	-	-	-	-	1.65
01.10.13	24.00		39.37	21.10	18.28	68.90	49.28	19.6	6.4	5.6	-	-	-	-	-	-	-	1.68
02.10.13	24.00		38.20	20.68	17.52	69.97	49.33	20.6	6.5	5.7	-	-	-	-	-	-	-	1.67
03.10.13	24.00		41.01	20.99	20.01	69.23	49.81	19.4	7.1	6.3	-	-	-	-	-	-	-	1.80
04.10.13	24.00		40.94	20.93	20.01	71.15	51.05	20.1	7.2	6.4	-	-	-	-	-	-	-	1.85
05.10.13	24.00		39.81	20.86	18.95	70.48	50.54	19.9	7.1	6.4	-	-	-	-	-	-	-	1.77
06.10.13	24.00		39.41	20.36	19.05	71.46	51.02	20.4	6.9	6.1	-	-	-	-	-	-	-	1.79
07.10.13	24.00		39.67	20.50	19.17	70.40	50.67	19.7	7.1	6.3	-	-	-	-	-	-	-	1.75
08.10.13	24.00		39.96	20.71	19.25	67.35	49.37	18.0	7.3	6.5	-	-	-	-	-	-	-	1.68
09.10.13	24.00		38.56	20.26	18.31	68.21	49.49	18.7	7.1	6.4	-	-	-	-	-	-	-	1.64
10.10.13	24.00	*	38.26	19.12	19.14	67.17	48.58	18.6	7.0	6.4	-	-	-	-	-	-	-	1.65
11.10.13	24.00		39.14	20.14	19.00	71.10	50.96	20.1	7.2	6.4	-	-	-	-	-	-	-	1.75
12.10.13	24.00		40.04	19.57	20.47	65.03	47.72	17.3	7.1	6.4	-	-	-	-	-	-	-	1.68
13.10.13	24.00		39.60	18.90	20.70	66.76	48.11	18.7	6.8	6.1	-	-	-	-	-	-	-	1.74
14.10.13	24.00		38.28	18.76	19.51	67.62	48.29	19.3	6.7	6.0	-	-	-	-	-	-	-	1.70
15.10.13	24.00		37.20	19.13	18.07	68.02	48.21	19.8	6.7	6.0	-	-	-	-	-	-	-	1.61
16.10.13	24.00		36.67	19.14	17.53	67.25	47.69	19.6	6.7	5.9	-	-	-	-	-	-	-	1.56
17.10.13	24.00		35.65	18.81	16.84	67.32	47.23	20.1	6.6	5.9	-	-	-	-	-	-	-	1.53
18.10.13	24.00		37.53	19.32	18.21	68.40	48.09	20.3	6.8	6.1	-	-	-	-	-	-	-	1.65
19.10.13	24.00		40.19	18.99	21.21	68.06	48.16	19.9	6.8	6.1	-	-	-	-	-	-	-	1.83
20.10.13	24.00		41.38	19.00	22.37	69.02	48.61	20.4	6.8	6.1	-	-	-	-	-	-	-	1.96
21.10.13	24.00		37.37	18.54	18.83	69.46	48.17	21.3	6.8	6.1	-	-	-	-	-	-	-	1.72
22.10.13	24.00		37.60	18.53	19.07	69.37	48.03	21.3	7.0	6.3	-	-	-	-	-	-	-	1.73
23.10.13	24.00		38.78	18.69	20.09	69.28	48.27	21.0	7.0	5.0	-	-	-	-	-	-	-	1.78
Среднее	24.00		38.30	19.28	19.01	68.9	48.4	20.5	6.8	6.0	-	-	-	-	-	-	-	1.70
Итого	720.00		1148.9	578.5	570.4						0.0	0.0	0.0	0.0				51.15


Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3,	M4,	M1,	M2,	V5, м.куб	Q, Гкал	Тнс, ч
23.09.13 23:00	-	-	-	-	-	-	-
23.10.13 03:00	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: с 23.10.13 по 23.10.13
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения Q:
 Период аварийных ситуаций: 0.00 час 0.00 Гкал


Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

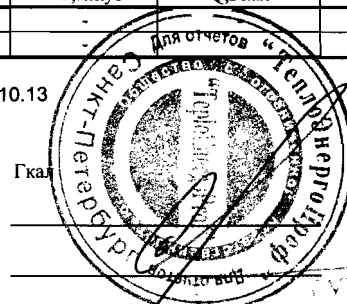

/Бойцова А.С./

/Смирнов А.Ю./

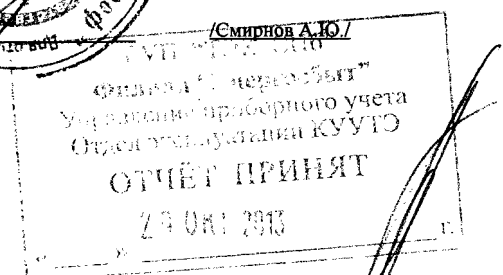

**Акт о теплотреблении в соответствии с показаниями КУУТЭ
за октябрь 2013 года**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» филиала "Энергосбыт" отдела эксплуатации КУУТЭ Бойцова А.С. и представитель абонента ТСЖ "Наш Дом" (по доверенности от 01.10.2013г. ООО "ТеплоЭнергоПроф" главный инженер Смирнов А.Ю.), составили настоящий акт в том, что за октябрь 2013г.

по адресу: пр. Пятилеток, д. 10, к.1, лит А

на нужды Отопление, ГВС

энергоснабжающая организация отпустила в соответствии с показаниями КУУТЭ, а абонент принял тепловую энергию в количестве:

Фактическое потребление за текущий отчетный период в соответствии с отчетом теплотребления	с 24.09.2013 по 23.10.2013	=	<u>51.15</u>	Гкал
Корректировка на температуру холодной воды на источнике теплоснабжения:	8.23 °С	=	<u>4.69</u>	Гкал
Расчет по среднему за период:	с _____ по _____ 0 час	=	_____	Гкал
Итого			<u>46.45</u>	Гкал

Расчёт по договорным нагрузкам (или нормативам):

с _____ по _____

Представитель абонента

/Смирнов А.Ю./

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

/Бойцова А.С./

