
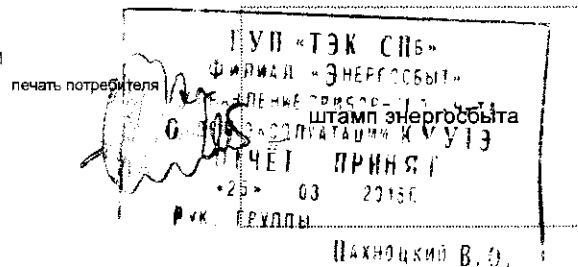


Период расчета по среднему: с _____ по _____
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по нормативу (договору): с _____ по _____
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0.00 час 0.00 Гкал
 С С Гкал;
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета с учетом корректировок 125.06 Гкал;
 Итого по приборам учета с учетом корректировок 0.00 куб.м.


суток Ответственный за учет
 тепловой энергии (от абонент)
 суток Шубин А.А.

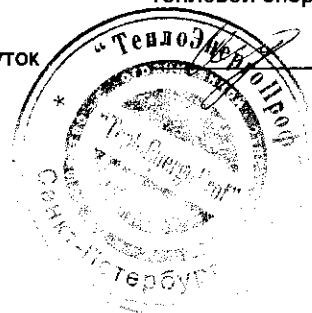

Акт о теплоснабжении за март 2016

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» _____ и представитель абонента ТСЖ "Наш Дом" (по доверенности от 01.10.2015г. ООО "ТеплоЭнергоПроф" зам. гл. инженера Шубин А.А.) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А, составили настоящий акт в том, что за с 24.02.2016 по 23.03.2016 по договору теплоснабжения № 4787.038.1 от 01.07.2006 энергоснабжающая организация отлучила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:

Фактическое потребление за текущий отчетный период: _____ 125.06 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: _____ 0.00 куб.м
 Количество тепловой энергии, потребленной на нужды гвс с учетом корректировки _____ 0.00 Гкал
 Представитель абонента _____ Шубин А.А.
 Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____ / Пахноцкий В.О. /

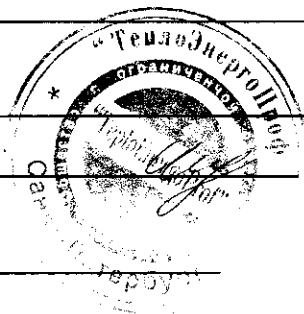

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2016

Абонент: ТСЖ "Наш Дом", Договор: 4787.038.1, Телефон:
 Адрес: Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А Строит. адрес:
 Обслуживающая организация:
 Источник: 2 ПКБ

Узел учета ГВС: Отопление, ГВС
 Код УУТЭ:
 Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 130/70

Схема подключения: Четырёхтрубная зависимая

Приборы УУТЭ поверены до: 27.08.2016

Тхв= 0 С


Установленные приборы:		Часовые (суточные) архивы в файле: TCRB024-718471-ч(с)-0316.х(Режим(схема)):						Приборы УУТЭ поверены до: 27.08.2016							
Вычислитель: TCRB-024 № 718471		расходомер:		Gmin	Gmax	Термопреобр.:		Преобр. давления:		KPT-9		KPT-9		KPT-9	
Подающ.тр.(M1):															
Обратн.тр.(M2):															
тр-д. ГВС(M3):		ЭРСВ-420 20		0.142	21.23	ВЗЛЕТ ТПС									
тр.цирк.ГВС(M4):		ЭРСВ-420 20		0.091	13.58	ВЗЛЕТ ТПС									
тр.подпитки(V5):															
Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)															
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qгвс=0.187															
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=															
Договорные нагрузки, т/сут: Gгвс=0															

Фактическое потребление за отчетный период: с 24.02.2016 по 23.03.2016													Учет отопление (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные			Общие теплоснабжения
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, пк/см2	P2, пк/см2	Qотпл, Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м.куб	V4, м.куб	dV (излив), м.куб	Vподпит, м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ, Гкал	Qгвс изл, Гкал	Qгвс гвс, Гкал	Qобщ,от-гвс, Гкал						
24.02.16	24.00	*										28.39	10.91	17.48	29.09	11.01	18.08	-	73.50	43.40	1.62	1.28	0.34							
25.02.16	24.00	*										27.01	10.81	16.20	27.67	10.91	16.77	-	73.35	43.19	1.52	1.19	0.33							
26.02.16	24.00	*										28.20	10.82	17.38	28.90	10.92	17.98	-	73.46	43.32	1.61	1.28	0.33							
27.02.16	24.00	*										30.01	10.79	19.22	30.76	10.89	19.86	-	73.50	43.65	1.75	1.41	0.33							
28.02.16	24.00	*										29.77	10.90	18.87	30.51	11.00	19.51	-	73.32	43.69	1.72	1.38	0.34							
29.02.16	24.00	*										28.28	10.75	17.53	28.98	10.85	18.13	-	73.37	43.23	1.62	1.29	0.33							
01.03.16	24.00	*										29.96	10.56	19.39	30.70	10.66	20.04	-	73.42	43.50	1.75	1.42	0.33							
02.03.16	24.00	*										28.13	10.59	17.54	28.83	10.68	18.14	-	73.28	42.66	1.62	1.29	0.34							
03.03.16	24.00	*										28.69	10.70	17.99	29.40	10.80	18.60	-	73.36	42.67	1.66	1.32	0.34							
04.03.16	24.00	*										28.84	11.13	17.71	29.55	11.23	18.33	-	73.42	43.23	1.65	1.30	0.35							
05.03.16	24.00	*										31.08	11.13	19.95	31.86	11.23	20.62	-	73.49	43.72	1.81	1.47	0.35							
06.03.16	24.00	*										29.08	11.05	18.03	29.80	11.15	18.65	-	73.40	43.38	1.67	1.32	0.34							
07.03.16	24.00	*										29.07	11.01	18.05	29.79	11.11	18.67	-	73.34	43.51	1.67	1.32	0.34							
08.03.16	24.00	*										30.47	11.02	19.45	31.22	11.12	20.10	-	73.04	43.74	1.76	1.42	0.34							
09.03.16	24.00	*										29.00	10.99	18.01	29.71	11.09	18.62	-	72.71	43.52	1.64	1.31	0.33							
10.03.16	24.00	*										27.83	10.93	16.90	28.51	11.03	17.48	-	72.85	42.88	1.57	1.23	0.34							
11.03.16	24.00	*										28.47	10.85	17.62	29.16	10.95	18.21	-	72.52	43.25	1.61	1.28	0.33							
12.03.16	24.00	*										30.60	10.90	19.70	31.35	11.00	20.35	-	72.98	44.09	1.76	1.44	0.33							
13.03.16	24.00	*										30.64	11.02	19.63	31.40	11.12	20.28	-	73.20	44.05	1.78	1.44	0.34							
14.03.16	24.00	*										28.00	10.87	17.13	28.69	10.97	17.72	-	72.64	43.13	1.58	1.24	0.34							
15.03.16	24.00	*										28.54	10.82	17.72	29.24	10.92	18.32	-	72.83	43.87	1.62	1.29	0.33							
16.03.16	24.00	*										29.08	10.85	18.23	29.79	10.95	18.85	-	73.08	43.51	1.67	1.33	0.33							
17.03.16	24.00	*										28.80	10.93	17.86	29.51	11.04	18.47	-	73.04	43.95	1.64	1.30	0.33							
18.03.16	24.00	*										26.99	10.80	16.19	27.65	10.89	16.76	-	73.04	43.30	1.51	1.18	0.33							
19.03.16	24.00	*										30.78	10.71	20.07	31.54	10.80	20.74	-	73.49	43.94	1.80	1.48	0.33							
20.03.16	24.00	*										28.93	10.83	18.10	29.64	10.92	18.72	-	73.33	43.60	1.66	1.33	0.33							
21.03.16	24.00	*										27.11	10.92	16.19	27.78	11.02	16.76	-	73.35	43.56	1.52	1.19	0.33							
22.03.16	24.00	*										27.06	10.74	16.32	27.73	10.84	16.89	-	73.29	43.38	1.53	1.20	0.33							
23.03.16	24.00	*										27.28	10.81	16.47	27.96	10.91	17.05	-	73.29	43.49	1.54	1.21	0.33							
Среднее	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.83	10.87	17.96	29.54	10.97	18.58	-	73.20	43.46	1.65	1.32	0.34	-						
Итого	696.00		0.00	0.00	0.00							0.00	836.08	315.14	520.95	856.71	317.99	538.71	0.00		47.86	38.14	9.73	0.00						


Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qгвс (Гкал)	Траб, ч
	23.02.16 23:00				-	-	-	-	-
23.03.16 23:00				-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему:	с _____	по _____	суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:			Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему			куб.м;
Период расчета по нормативу (догов	с _____	по _____	суток
Период превышения t2:			
Период аварийных ситуаций:	0.00 час	0.00	Гкал
Корректировка на температуру холодной воды	0.8 С	-0.42	Гкал;
Итого по приборам учета:		47.86	Гкал;
Итого по приборам с учетом корректировок		47.45	Гкал;
Итого по приборам с учетом корректировок		538.71	куб.м.

Ответственный за учет
тепловой энергии (от абонента)

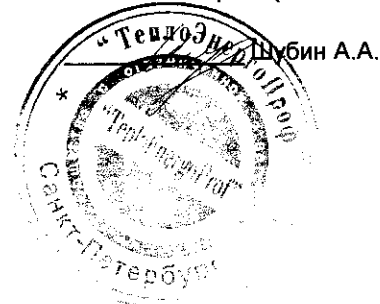

печать потребителя

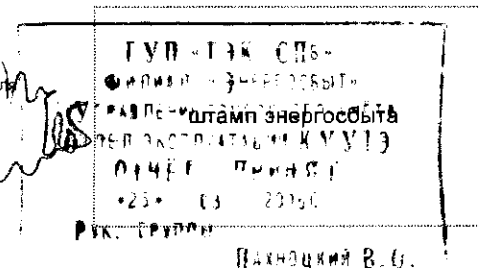

Акт о теплоснабжении за март 2016

Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» _____ и представитель абонента ТСЖ "Наш Дом" (по доверенности от 01.10.2015г. ООО "ТеплоЭнергоПроф" зам. гл. инженера Шубин А.А.) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Пятилеток пр, д. 10, к.1, лит А, составили настоящий акт в том, что за с 24.02.2016 по 23.03.2016 по договору теплоснабжения № 4787.038.1 от 01.07.2006 энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:

Фактическое потребление за текущий отчетный период: _____ **47.45** Гкал

Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: _____ **538.71** куб.м

Количество тепловой энергии, потребленной на нужды гвс с учетом корректировки _____ **37.72** Гкал

Представитель абонента _____ Шубин А.А.

Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____ / Пахноцкий В.О. /

